

TITLE

REMOTE CONTROL UNIT
MODEL REMO-182

承認
日付

承認
IWANAGA
2010/7/30



検査

技術

寸法
日付

図面番号

SHEET: 1 OF 1
改定

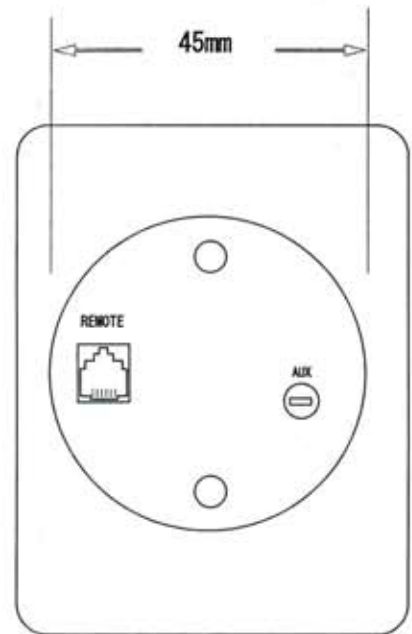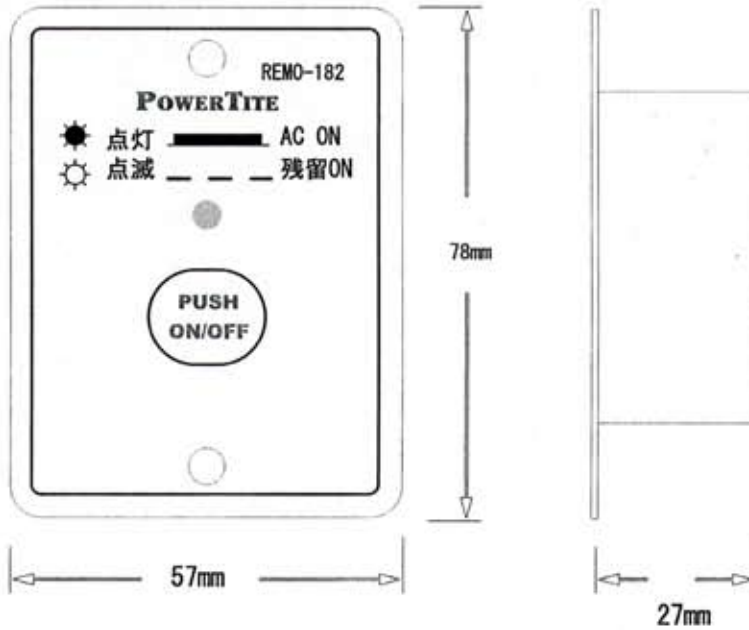

MODULAR SOCKET ファストン端子
(住鋹テック 225022)
(カバ - 238030)


適用機種

- | | |
|-----------|-----------|
| FI-S703A | FI-SU603 |
| FI-S1003 | FI-SU1003 |
| FI-S1503A | FI-SU1503 |
| FI-S2003 | FI-SU2503 |
| FI-S3003 | |


注意: 48vdc には使用出来ません。

裏カバーを外すとジャンパー・プラグがある。

JUMPER PLUG

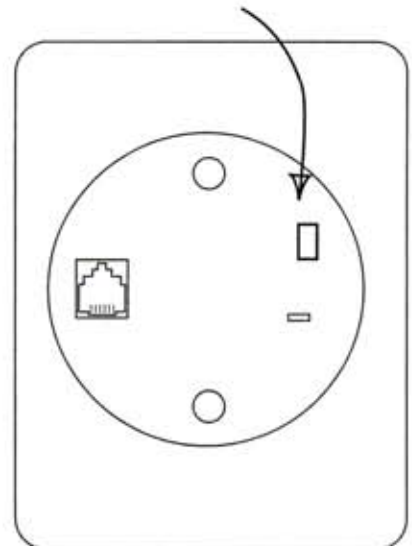

注意: JUMPER PLUGは無くすと
予備がありませんので、失くさない様に
して下さい。。。

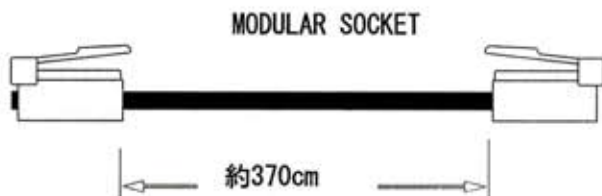

注意: 延長コードは添付されているもののみを使用して下さい。
電話用で売られているコードを使用してはなりません。

AUX:

内部JUMPER 短絡: AUXに12/24Vを加えるとインバータがON, 0VでOFF
内部JUMPER 開放: AUXが0VでインバータがON, 12/24VでOFF

過負荷にてインバーターが遮断した場合には、REMO-182の制御端子で
過負荷状態を除いた上で再起動可能です。